



## **PT HC 100, PT HC 200**



**ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ,  
FŰTÉSI - HŰTÉSI PUFFERTÁROLÓK**

**Kezelési és használati útmutató**

HU

1221114487/00

# Tartalomjegyzék

|  |   |
|--|---|
| <i>TISZTELT VÁSÁRLÓNK!</i> .....         | 3 |
| 1. FIGYELMEZTETÉSEK .....                | 4 |
| 2. TARTOZÉKOK.....                       | 6 |
| 3. MŰKÖDÉS ÉS SZERKEZETI FELÉPÍTÉS ..... | 6 |
| 4. TELEPÍTÉS.....                        | 7 |
| 5. ÜZEMBE HELYEZÉS.....                  | 8 |
| 6. ÜZEMELTETÉS ÉS KARBANTARTÁS .....     | 8 |
| 7. MŰSZAKI ADATOK .....                  | 9 |

## *TISZTELT VÁSÁRLÓNK!*

Köszönjük, hogy termékünket választotta!

A HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. a családok hagyományos segítőtársaként a fogyasztók igényeit korszerű, jó minőségű és környezetbarát háztartási készülékekkel szolgálja ki. Célunk a HAJDU márkanév, mint regionális márka elismertetése, ismertségének erősítése, valamint a HAJDU termékekhez hűséges európai vevők igényeinek teljes körű kiszolgálása. A háztartásokban már bevált termékeink legfontosabb jellemzői azok jó minősége és megbízhatósága. Szolgáltatásaink fő erősségei a széleskörű és biztos szerviz- és pótalkatrész ellátás. Társaságunk számára fontos szempont a környezet megóvása, a környezetterhelések minimalizálása is. Ezeket a jellemzőket a jövőben is erősíteni kívánjuk. Ennek érdekében tanúsított, szabványos minőségirányítási és környezetirányítási rendszert működtetünk. Termékeink csomagolása is megfelel a jogszabályban előírt környezetvédelmi követelményeknek, amelyet az általunk kiállított, előírások szerinti Megfelelőségigazolások is tanúsítanak.

### **HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.**

H-4243 Téglás, külterület hrsz.: 0135/9

tel: +36 52 582-700 • fax: +36 52 384-126

hajdu@hajdurt.hu • [www.hajdurt.hu](http://www.hajdurt.hu)

## 1. FIGYELMEZTETÉSEK

***Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót. A benne foglaltakat a terméke hosszútávon megbízható és biztonságos üzemeltetése érdekében pontosan tartsa és tartassa be!***

- A fűtési - hűtési körbe való csatlakoztatást és az első üzembe helyezést megfelelő szakemberrel végeztesse el ezen kezelési utasítás figyelembevételével.
- Ezt a felszerelésre és üzemeltetésre vonatkozó előírást gondosan tanulmányozza át, és a benne foglaltakat pontosan tartsa be.
- A nem megfelelő üzembe helyezés személyek és állatok sérülését vonhatja maga után, illetve anyagi kárt okozhat. Ezekért a gyártó felelősséget nem vállal.
- A készüléket tömlővel bekötni tilos! Hideg- és melegvíz vezetéknek a 0,6 MPa névleges víznyomásra alkalmas acélcső, vörösrézcső, vagy min. 100 °C-ig hőálló műanyag, vagy flexibilis csőbekötés egyaránt alkalmazható. Vörösréz vízvezeték hálózatra történő csatlakoztatáshoz szigetelő közdarabok használata kötelező!
- A tárolót 0,6 MPa nyomásnál nagyobb nyomás alá helyezni tilos és életveszélyes! Ha a hálózati nyomás akár időlegesen is meghaladja a 0,6 MPa értéket, a forróvíztároló elé nyomáscsökkentő szelepet kell beépíteni.
- A készüléket ajánlatos leüríteni, amennyiben az egy fagyveszélynek kitett helyiségben használaton kívül kerül.
- A nyomáscsökkentő szelepet és a biztonsági szelepet csak fagymentes környezetben szabad beüzemelni és üzemeltetni.
- Az 50 °C feletti hőmérsékletű kifolyó víz súlyos égési sérüléseket okozhat.




## SZERVIZ

Rendszeres ellenőrzés céljából, vagy **a készülék meghibásodása esetén a hivatalos HAJDU szerviz partnerekhez kell fordulnia**, melyek névsorát a készülékhez mellékelt **Szervizjegyzék** tartalmazza.

A vevőszolgálatunk elérhetősége:

Tel.: +36 52 582-787

E-mail: [vevoszolgalat@hajdurt.hu](mailto:vevoszolgalat@hajdurt.hu)



## KÖRNYEZETVÉDELEMI ÓVINTÉZKEDÉS

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megvásárolt termék – életciklusa után – bomlási tulajdonságaival a környezetet, elsősorban a talajt és a talajvizet károsíthatja, mivel olyan alkatrészeket is tartalmaz, melyek miatt az elhasznált termék veszélyes hulladéknak minősül. Kérjük, hogy az elhasznált terméket ne a kommunális hulladék közé tegye, hanem juttassa el veszélyes hulladék begyűjtésével foglalkozó céghez, vagy a gyártóhoz, hogy az elhasznált termék szakszerű kezelésével, újrahasznosításával közösen segítsük elő a környezet megóvását.

## 2. TARTOZÉKOK

A termék átvételekor szíveskedjen ellenőrizni a következő tartozékok 1-1db-os meglétét a csomagoláson belül:

- Kezelési és használati útmutató - Jótállási jeggyel
- Szervizjegyzék
- Energia címke
- Termékismertető adatlap

## 3. MŰKÖDÉS ÉS SZERKEZETI FELÉPÍTÉS

A puffertárolók a fűtési-hűtési rendszerek energiatárolói. Kiegyenlítik a hőtermelő / hőleadó és a hőigény időbeli eltérését, biztosítva ezáltal a komfortosságot.

A puffertárolót, acéltartály, poliuretán hab szigetelés, műanyag - köpeny és - fedél alkotja.



**A tartály belső felületének nincs korrózióvédelme, így az csak nem maró hatású fűtő-hűtőfolyadékkal tölthető fel! Maró hatású, erősen korrozív folyadékkal feltölteni tilos! IVÓVÍZ TÁROLÁSÁRA NEM ALKALMAS!**

Az álló kivitelű PT HC 100, 200 tárolók szigetelése 47 mm vastag poliuretán hab, köpenyűk műanyag. A tartályt körülvevő poliuretán hab hosszú időn keresztül biztosítja fűtő - hűtőfolyadék hőntartását, energia felvétel - leadás nélkül.

A hőtermelők és a hőleadók csatlakoztatásához 5db G6/4"-os belső menetes csatlakozócsonkot tartalmaznak, valamint 2db G1/2"-os belső menetes csonkot a hőérzékelők csatlakozásához.

A készülékek főbb külső és csatlakozó méreteit az 1. ábra, illetve az 1. táblázat tartalmazza.

## 4. TELEPÍTÉS

### **A puffertároló telepítéséhez a következő feltételeket kell biztosítani:**

- Ügyeljen arra, hogy a padozat ép és stabil legyen, hogy elbírja a teletöltött puffertároló tömegét. (PT HC 100 ~139 kg, PT HC 200 ~245 kg)
- Vízszintes, sima padozat, hogy a készülék feltétlenül függőlegesen álljon. A függőleges pozíciót a 3db állítható láb segítségével kell biztosítani.
- A tárolót fagyveszély esetén le kell üríteni, vagy fagyálló közeggel kell feltölteni.
- A készüléket úgy kell telepíteni, hogy annak faltól való távolsága min. 50 mm legyen.
- Az esetleges rendszerbővítés miatt a 6/4" csonkok és a fal vagy egyéb építészeti szerkezeti elem között legalább 70 cm távolságot kell hagyni.
- A telepítés helyén biztosítani kell a megfelelő víz- és csatornahálózatot (padlóösszefolyó) – víz fűtő-hűtőközeg esetén. **Fagyálló fűtő-hűtőközeg esetén, azt tilos a csatornahálózatba engedni! Azt a helyi előírásoknak megfelelően kell kezelni!**
- A hőveszteségek minimalizálása érdekében a puffertárolót a hőforrásokhoz a lehető legközelebb telepítse. Célszerű a csővezetékkeket hőszigeteléssel ellátni.
- A puffertároló nem használt csatlakozó csonkjait le kell zárni és javasolt azokat hőszigeteléssel ellátni.



**A TÁROLÓT A MEGENGEDETT 0,6 MPa ÜZEMI NYOMÁSNÁL NAGYOBB NYOMÁS ALÁ HELYEZNI ÉLETVESZÉLYES ÉS TILOS!**

## 5. ÜZEMBE HELYEZÉS

A telepítést és beüzemelést csak szakképzett kivitelező végezheti. A szerelés után a csatlakozó csöveket és a tárolót alaposan át kell öblíteni, majd a tárolót fel kell tölteni vízzel.

Első használat előtt a puffertárolót teljesen fel kell tölteni és ki kell légteleníteni. A puffertárolóval egy rendszerben lévő kazánokon - hűtőkön, a beállított maximális puffer hőmérséklet nem haladhatja meg a +95°C -ot és nem mehet -10°C alá.

Az üzemi nyomást a rendszer minden elemének bírnia kell!

Az első felfűtés - lehűtés után ellenőrizzük a tömítéseket.



### **Az első felfűtést - lehűtést szakemberrel ellenőriztesse!**

A tárolót hűtési pufferként használva, ha a helyiség hőmérséklet  $T=20^{\circ}\text{C}$ , a tárolóban lévő folyadék hőmérséklete  $t=6^{\circ}\text{C}$ , akkor 80%-os, vagy e feletti páratartalom mellett a készülék műanyag burkolatán páralecsapódás jelentkezhet. Magasabb helyiség hőmérséklet ( $T>20^{\circ}\text{C}$ ) és/vagy alacsonyabb folyadék hőmérséklet ( $t<6^{\circ}\text{C}$ ) esetén, már 80%-nál alacsonyabb páratartalom mellett is jelentkezhet páralecsapódás a készülék műanyag burkolatán.

## 6. ÜZEMELTETÉS ÉS KARBANTARTÁS

A biztonságos üzemelés érdekében célszerű időnként (kb. évente) vízvezeték, vagy fűtésszerelővel a készüléket átvizsgáltatni, különös tekintettel a csatlakozások tömítettségére nézve.

A készüléket továbbá célszerű évente kilevegőztetni, illetve fagyveszély esetén leüríteni, vagy fagyálló közeggel feltölteni.

### **Hűtő-fűtőközeg leeresztése:**

A tároló leürítése, a puffertároló egyik alsó G6/4"-os belső menetes csonkján keresztül történik.




### **FIGYELEM! A VÍZ LEERESZTÉSEKOR FORRÓ VÍZ LÉPHET KI!**



## 7. MŰSZAKI ADATOK

### PT HC 100 és PT HC 200 hideg-meleg puffertároló méretei és csatlakozásai

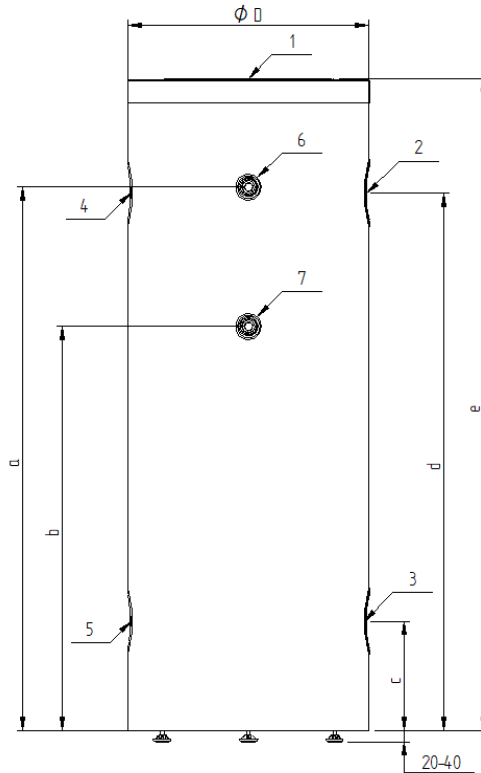

1. ábra

| Típus     | Névleges űrtartalom | a    | b   | c   | d    | e    | ØD  | Üzemi nyomás |
|-----------|---------------------|------|-----|-----|------|------|-----|--------------|
| PT HC 100 | 100 l               | 628  | 433 | 247 | 614  | 874  | 546 | 0,6 MPa      |
| PT HC 200 | 200 l               | 1228 | 913 | 247 | 1214 | 1474 | 546 |              |

1. felső csonek G6/4" BM, 2.,3.,4.,5. hőtermelő/hőleadó csonek G6/4" BM,  
6.,7. hőérzékelő csonek G1/2" BM.

1. táblázat

## Jótállási jegy puffer tárolókhöz

A HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. a 151/2003. (IX.22) kormányrendeletben előírt 12 hónap kötelező jótállás helyett, **36 hónap** jótállást vállal az első oldalon feltüntetett termékére.

A jótállási jogokat a készülék tulajdonosa érvényesítheti, ha fogyasztónak minősül. (Fogyasztó a Ptk. 685 § szerint, a gazdasági vagy szakmai tevékenységi körön kívül szerződést kötő személy)

A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogát nem érinti.

A fogyasztó – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. (Ptk. 306. §)

**Készülékeink fődarabja:** hegesztett tartály

### FONTOS TUDNIVALÓK

1. A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti.
2. Kérjük, követelje meg vásárláskor az eladótól a vásárlás napjának feltüntetését a jótállási jegy minden szelvényén
3. Jótállási javítási munkát kizárólag érvényes jótállási jegy esetén végezhetnek a szervizjegyzékben feltüntetett javító szervizek
4. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy, vagy a jótállási jegy fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. Ilyen esetben forduljon vevőszolgálatunkhoz
5. Elvesztett jótállási jegyet csak az eladás keltének hitelt érdemlő bizonyítása (számla) alapján pótolunk
6. **A jótállási időtartam** a termék fogyasztó részére történő átadás napjával kezdődik.
7. A termék javítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a hiba közlésének napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.
8. A javítást úgy kell elvégezni, hogy a javítás folytán a termék értéke és használhatósága az azonos ideig rendeltetésszerűen használt hibátlan termékhez képest nem csökken. Javítás esetén a termékbe új alkatrész kerül beépítésre
9. Ha a jótállásra kötelezett a termék kijavítását a megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a hibát a kötelezett költségére maga kijavíttathatja

#### **A fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogai:**

A fogyasztóval szemben, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi 4. törvény 306-307. §-ában, valamint a 49/2003. GKM rendelet 4.§, valamint a 151/2003. (IX.22) kormányrendeletben meghatározottak szerint, a forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.

Mikor kérheti a termék kicserélését a fogyasztó?

Ha a termék a vásárlástól számított 3 munkanapon belül meghibásodott, a fogyasztó kívánságára azt azonos típusú új termékre cserélheti ki az értékesítő kereskedelmi egység. Ha a cserére nincs lehetőség, a fogyasztó választása szerint

- a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg a vételárát visszafizetik
- vagy a vételár-különbözet elszámolása mellett más típusú terméket adnak ki részére. 3 napos csere esetén a készüléket az eredeti csomagolásban, sértetlenül - a készülék és csomagolás összes tartozékaival együtt - kell az eladószervnek visszaadni.

### **A javítás helye.**

- Az üzemeltetés helyén javítjuk a rögzített bekötésű, valamint a 10 kg-nál súlyosabb terméket.
- Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a szerviz gondoskodik.
- Javítószolgálatunk a helyszíni kiszállást a fogyasztóval előzetesen egyezteteti és a kiszállást az egyeztetett nap délelőttjén vagy délutánján teljesítheti.

### **A fogyasztónak kinél, s mikor kell bejelentenie jótálláson alapuló igényét?**

A fogyasztónak a jótálláson alapuló igényét a jótállási jegy mellékletén feltüntetett szerviznek - vagy a kereskedőnek - kell bejelentenie. A fogyasztó köteles a hiba felfedése után kifogását haladéktalanul közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a felhasználó a felelős.

### **Eljárás a hiba jellegével kapcsolatos vita esetén.**

- Ha a szerviz nem ismeri el a panasz jogosságát, akkor a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségtől kérhet szakvéleményt. Amennyiben a javító szerviz bizonyíthatóan nem tesz eleget az előzőekben megfogalmazott kötelezettségének, a fogyasztó maga is fordulhat a minőségvizsgáló szervhez.
- A minőségvizsgáló szerv által végzett vizsgálat és szakvélemény díjköteles.
- A szakvélemény beszerzésére irányuló megbízásban fel kell tüntetni mind a szerviz, mind a fogyasztó álláspontját és nyilatkozatait.

A szerviz vagy a kereskedő az alábbi tartalommal köteles a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet felvenni, és annak másolatát átadni a fogyasztónak:

- fogyasztó nevét, címét
- áru megnevezését, vételárát
- vásárlás időpontját
- hiba bejelentésének időpontját
- fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt

**A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség szakvéleménye a forgalmazóra nem kötelező.**

**Ha a forgalmazó nem fogadja el a szakvéleményt, akkor a fogyasztó a peren kívüli megegyezés érdekében a Békéltető Testülethez (1000 Ft eljárási díj ellenében eljár, max. 60 napon belül határozatot hoz, a panaszt és az ajánlást nyilvánosságra hozhatja), vagy a Bírósághoz fordulhat.**

### **Készülékeinkre vállalt jótállás megszűnik, amennyiben**

- a készüléket nem a kezelési utasításban leírtak szerint, vagy szakszerűtlenül helyezték üzembe,
- a készülék javításához nem a társaságunk által minősített és forgalmazott alkatrészek kerülnek beépítésre.
- ha társaságunk, vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba vízszennyezés, víznyomás elégtelenség, szolgáltatási zavar rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, karbantartás elmulasztása helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb, a vásárlás után keletkezett okból következett be.
- a rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a termékhez használati (kezelés) útmutatót mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be, mert a használati utasítástól eltérő használat, kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk. Karbantartási munkák elvégzettetése a fogyasztó feladatát képezi. A karbantartás elhanyagolása miatt meghibásodott termék javítási költsége a jótállási időtartamon belül is a fogyasztót terheli.

### **Kereskedő és a javítószolgálat jótállási jeggyel kapcsolatos feladatai.**

A kereskedő a termék eladásakor köteles a jótállási jegy és a készülék számát egyeztetni, a jótállási jegyet eladás keltének feltüntetésével hitelesíteni és azt a fogyasztónak átadni. **Minden jótállási szelvényt ki kell töltenie.** A javítószolgálat a jótállási szelvények rovatait köteles hiánytalanul és pontosan kitölteni.

(Jótállási jegyet és a jótállási szelvényeket lásd a 15. oldalon)

**HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.**  
Vevőszolgálat

**EU Megfelelőségi Nyilatkozat/EU Declaration of Conformity/  
EU Konformitätserklärung/Déclaration de conformité UE/  
Декларация о соответствии нормам ЕС/Prohlášení o shodě EU/Declarație de conformitate UE**

## **HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.**

**Cím/address/Adresse/adresa/адрес/adresa/adresa:** H-4243 Téglás, Hrsz.: 0135/9  
**Telefon/telephone/Telefon/téléphone/телефон/telefon/telefon:** +36/52-582-700  
**Факс/факс:** +36/52-384-126  
**E-mail/Электронная почта:** hajdu@hajdurt.hu

kijelenti, hogy ez a megfelelőségi nyilatkozat a kizárólagos felelőssége mellett került kiadásra, és a következő termékre vonatkozik / declares that this declaration of conformity was issued under its sole responsibility, and applies to the following products / erklärt hiermit, dass sie die alleinige Verantwortung für die Ausstellung der vorliegenden Konformitätserklärung übernimmt, die sich auf folgendes Produkt bezieht / déclare que la présente déclaration de conformité a été délivrée sous sa responsabilité exclusive et concerne le produit dont les caractéristiques sont détaillées ci-après / настоящим заявляет, что декларация соответствия выдана при исключительной ответственности, и её действие распространяется на следующую продукцию / výše uvedená společnost prohlašuje, že toto prohlášení o shodě bylo vystaveno výhradně na vlastní odpovědnost a vztahuje se na níže uvedené výrobky / declară pe propria răspundere că prezenta declarație de conformitate a fost eliberată sub răspunderea ei exclusivă cu referire la următoarele produse:

**Megnevezés/Name/Bezeichnung/Désignation/Наименование/Název/Denumirea:**

Puffertároló / buffer storage tank / Pufferspeicher / ballon tampon / Буферные накопители / tepelně izolovaný zásobník / rezervor Puffer

**Típus/Type/Typ/Modèle/Модель/Typ/Tip:** PT HC 100, PT HC 200

**A nyilatkozat tárgya / object of the declaration / Gegenstand der Erklärung / Objet de la déclaration / Предмет декларации / Předmět prohlášení / Obiectul declarației:**



**PT HC ...**

A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályoknak / the object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation / Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union / L'objet de la déclaration détaillée ci-haut est conforme aux exigences définies dans les dispositions législatives d'harmonisation applicables de l'Union européenne / Вышеуказанная продукция, являющаяся предметом настоящей декларации, соответствует гармонизированным нормам Европейского Союза / Předmět výše uvedeného prohlášení splňuje příslušné harmonizační právní předpisy Unie/Obiectul declarației prezentate mai sus se conformează legislației comunitare de armonizare în cauză:

➤ 2009/125/EC irányelv/directive/Richtlinie/directive/Директива/směrnice/directiva (ErP)

Az alkalmazott harmonizált szabványok és egyéb műszaki leírások / Applied harmonized standards and other technical descriptions / Angewandte harmonisierte Normen und sonstige technische Beschreibungen / Les normes harmonisées et les spécifications techniques appliquées sont les suivantes / Применяемые гармонизированные стандарты и иные технические описания / Aplikované harmonizované normy a další technické popisy / Standardele de armonizare aplicate și alte descrieri tehnice:

EN 12897:2016, EN 50440:2015, EN 15332:2007

A nyilatkozatot a HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. nevében és megbízásából írták alá / declaration signed on behalf of, and on the commission of, HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. / Die Erklärung wurde im Namen und im Auftrage der HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. unterzeichnet von / la présente déclaration a été signée au nom et pour le compte de la société HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. / От имени и по поручению ЗАО HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. декларацию подписали / Prohlášení bylo podepsáno jménem a v pověření společnosti HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. / Declarația a fost semnată la cererea și în numele Societății HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.:

Téglás, 2021.11.17.

HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.  
H-4243 Téglás, hrsz.: 0135/9  
Cégjegyzékszám: 09-10-000396  
Adószám: 13560281-2-07  
Szias.: 11606009-00000006-16034230



Kiss István

Műszaki vezető/Technical manager/  
Technischer Leiter/Responsable technique/  
Руководитель по технической части/  
Technický vedoucí/Manager tehnic



**HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.**  
4243 Téglás, külterület 0135/9 hrsz.  
tel.: 06/52/582-700  
fax.:06/52/384-126  
honlap: www.hajdurt.hu

**Vevőszolgálat**  
tel.: 06/52/582-787  
fax.:06/52/384-126  
email: [vevoszolgalat@hajdurt.hu](mailto:vevoszolgalat@hajdurt.hu)

## Jótállási jegy

| <b>Eladó tölti ki!</b>   | <b>Gyártó tölti ki!</b>               |
|--|---------------------------------------|
| <b>Vásárlás napja:</b><br>20.....év.....hó.....nap<br>/betűvel/  |                                       |
| <b>Tőpéldány</b>   | <b>Levágandó jótállási szelvények</b> |
| Bejelentés kelte: 20.....év.....hó.....nap<br>Javításra átvétel kelte: 20.....év.....hó.....nap<br>Készülék visszaadás kelte: 20.....év.....hó.....nap<br>Jótállás meghosszabbítva: 20.....év.....hó.....nap<br>Elhárított hiba: P.H.<br>M. lap. szám: aláírás |                                       |
| Bejelentés kelte: 20.....év.....hó.....nap<br>Javításra átvétel kelte: 20.....év.....hó.....nap<br>Készülék visszaadás kelte: 20.....év.....hó.....nap<br>Jótállás meghosszabbítva: 20.....év.....hó.....nap<br>Elhárított hiba: P.H.<br>M. lap. szám: aláírás |                                       |
| Bejelentés kelte: 20.....év.....hó.....nap<br>Javításra átvétel kelte: 20.....év.....hó.....nap<br>Készülék visszaadás kelte: 20.....év.....hó.....nap<br>Jótállás meghosszabbítva: 20.....év.....hó.....nap<br>Elhárított hiba: P.H.<br>M. lap. szám: aláírás |                                       |
| Bejelentés kelte: 20.....év.....hó.....nap<br>Javításra átvétel kelte: 20.....év.....hó.....nap<br>Készülék visszaadás kelte: 20.....év.....hó.....nap<br>Jótállás meghosszabbítva: 20.....év.....hó.....nap<br>Elhárított hiba: P.H.<br>M. lap. szám: aláírás |                                       |

HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.

4243 Téglás, külterület 0135/9 hrsz.

telefon: (52) 582-700 • ügyfélszolgálat: (52) 582 787 • e-mail: [hajdu@hajdurt.hu](mailto:hajdu@hajdurt.hu)  
[www.hajdurt.hu](http://www.hajdurt.hu)